

**ZRNITOSTNÍ ROZBOR KAMENIVA  
 KONTROLNĚ-VÝROBNÍ ZKOUŠKY ROČNÍ  
 SMĚS DRCENÉHO KAMENIVA frakce 0/32**

ČSN EN 933-1

Zakázka č. : 796-1/07

Vzorek č. : 2199/07

Příloha č.: 1A

Provozovna : HUTNICKÝ VRCH

Provedl : V. Verbinová


Kontrola : J. Soukupová

Hornina : Čedič

Datum : 28.6.2007

Datum : 28.6.2007

Frakce	Podíl zrnitosti					Propad sítím			Požadavek ČSN EN 13242 NA	
	1. stanovení		2. stanovení		Průměr	Velikost síťových otvorů	Hodnota	Rozsah propadu	Třída	
mm	g	% hm.	g	% hm.	% hm.	-	mm	% hm.	% hm.	-
							90	100,0		
63 / 90	0,0	0,0			0,0	2D	63	100,0		
45 / 63	0,0	0,0			0,0	1,4D	45	100,0	100 - 100	C
32 / 45	126,3	1,2			1,2	D	31,5	98,8	92 - 100	C
16 / 32	3 012,1	29,9			29,9	D/2	16	68,9	55 - 88	C
8 / 16	2 757,6	27,4			27,4		8	41,5	39 - 69	C
4 / 8	1 212,3	12,1			12,1		4	29,4	28 - 53	C
2 / 4	783,8	7,8			7,8		2	21,6	20 - 42	C
1 / 2	459,8	4,6			4,6		1	17,0	14 - 34	C
0,5 / 1	347,7	3,4			3,4		0,5	13,6	11 - 27	C
0,25 / 0,5	293,3	2,9			2,9		0,25	10,7	8 - 21	C
0,125 / 0,25	248,2	2,4			2,4		0,125	8,3	5 - 15	C
0,063 / 0,125	208,2	2,0			2,0		0,063	6,3	0 - 9	C
Jemné částice celkem	0 / 0,063 T 0 / 0,063 P	24,5 618,2	6,3		6,3		0	0,0	0	
<b>Celkem</b>	<b>10 092,0</b>	<b>100,0</b>			<b>100,0</b>					

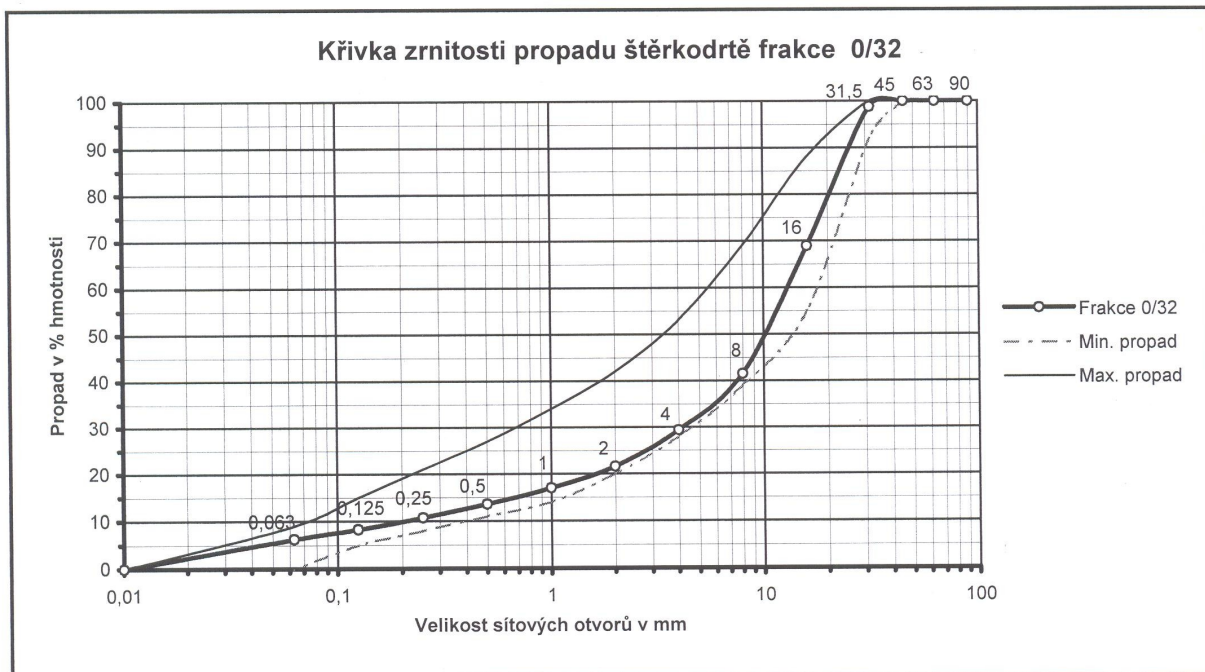

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA s.r.o.  
 HUSOVA 675, 508 01 HOŘICE v P.  
 IČO: 648 28 042 DIČ: CZ64828042  
 tel./fax: 493 623 478, 493 620 177